


Križanje energetskega kablovoda in kanalizacije.

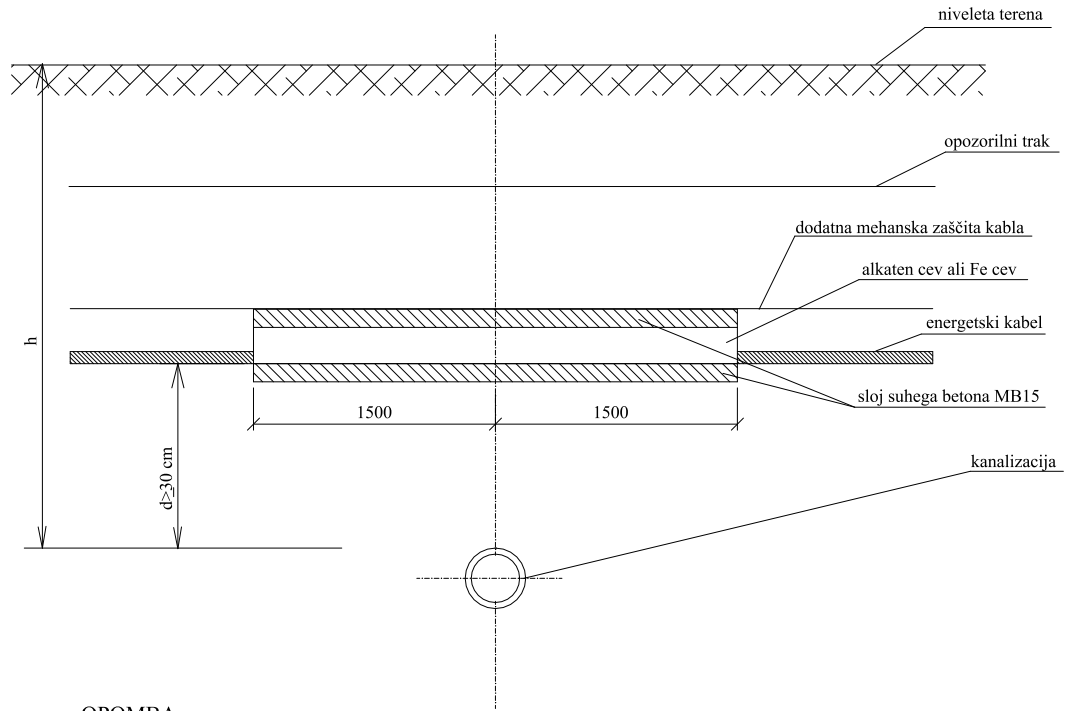


OPOMBA:

$h > 80\text{cm}$  se energetski kabel uvleče v obbetonirane alkatene cevi

$h < 80\text{cm}$  se energetski kabel uvleče v obbetonirano Fe cev

Enožilni kabli enega sistema se uvedejo v isto kovinsko cev.

Investitor:	OBČINA ŠMARTNO OB PAKI Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki	Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
 <b>elektrosignal, d.o.o.</b> Lava 6a, 3000 Celje	Odg.v.pr.:	Domen Bastič, dipl.inž.grad.		G - 4013	
	Odg.pr.:	Gorazd Gorenšek, univ.dipl.inž.el.		E - 1206	
	Obdelal:				
Objekt :	Rekonstrukcija cestnega priključka in ureditev pločnika v Rečici ob Paki			Št. proj. :	421-INF/2017
				Št. načrta :	5695/18
				Šifra CC :	
Faza :	PZI	Merilo :	1:X	Datum :	Junij 2018
Opis risbe :	Križanje energetskega kabla s kanalizacijo		Del risbe :		
Sprememba :	Opis spremembe :			Datum :	Podpis :
Št. odseka :	Arhivska št. :	Faza/objekt:	Šifra risbe :	Prostor za črtno kodo arhiva :	
Št. priloge :			Avtor risbe :	ELEKTROSIGNAL d.o.o., Lava 6a, 3000 CELJE	
			Ident. št. risbe :	4.6.8/1	