



Brez dodatne zaščite

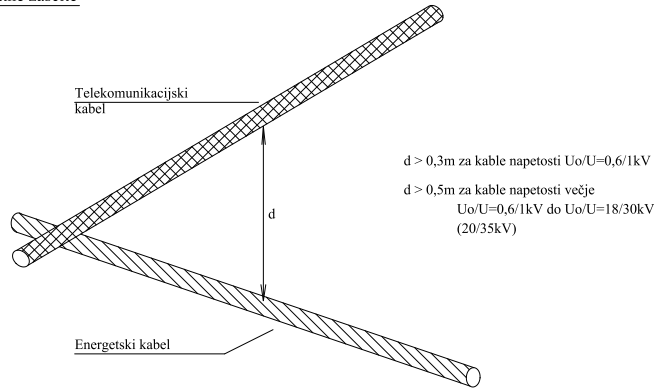

Z dodatno zaščito

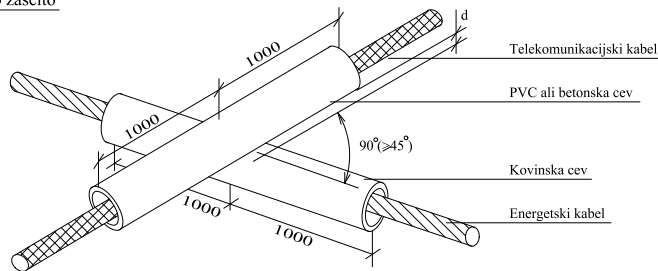

$d \leq 0,3m$  za kable napetosti  $U_o/U=0,6/1kV$   
 $d \leq 0,5m$  za kable napetosti večje  
 $U_o/U=0,6/1kV$  do  $U_o/U=18/30kV$   
 (20/35kV)

Enožolni kablo enega sistema se uvedejo v isto kovinsko cev



Investitor:	OBČINA ŠMARTNO OB PAKI Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki	Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
	 <b>elektrosignal, d.o.o.</b> Lava 6a, 3000 Celje	Odg.v.pr.:	Domen Bastič, dipl.inž.grad.	G - 4013	
		Odg.pr.:	Gorazd Gorenšek, univ.dipl.inž.el.	E - 1206	
Objekt :	Rekonstrukcija cestnega priključka in ureditev pločnika v Rečici ob Paki			Št. proj. :	421-INF/2017
				Št. načrta :	5695/18
				Šifra CC :	
Faza :	PZI	Merilo :	1:X	Datum :	Junij 2018
Opis risbe :	Križanje energetskega kabla in telekomunikacijskega voda		Del risbe :		
Sprememba :	Opis spremembe :			Datum :	Podpis :
Št. odseka :	Arhivska št. :	Faza/objekt:	Šifra risbe :	Prostor za črtno kodo arhiva :	
Št. priloge :			Avtor risbe :	ELEKTRO SIGNAL d.o.o., Lava 6a, 3000 CELJE	
			Ident. št. risbe :	4.6.8/2	